


Procedimento Incêndio

Em caso de alarme de Incêndio o LED “B” ficará intermitente, aparecendo também no display a informação mais detalhada de qual o dispositivo e zona que foi ativa, neste caso devemos:

1. Pressionar o Botão “Silenciar” e inserir o código ---- (3333)
2. Verificar se de facto existe alguma anomalia.
3. Em caso de falso alarme devemos carregar no botão “Reiniciar”.

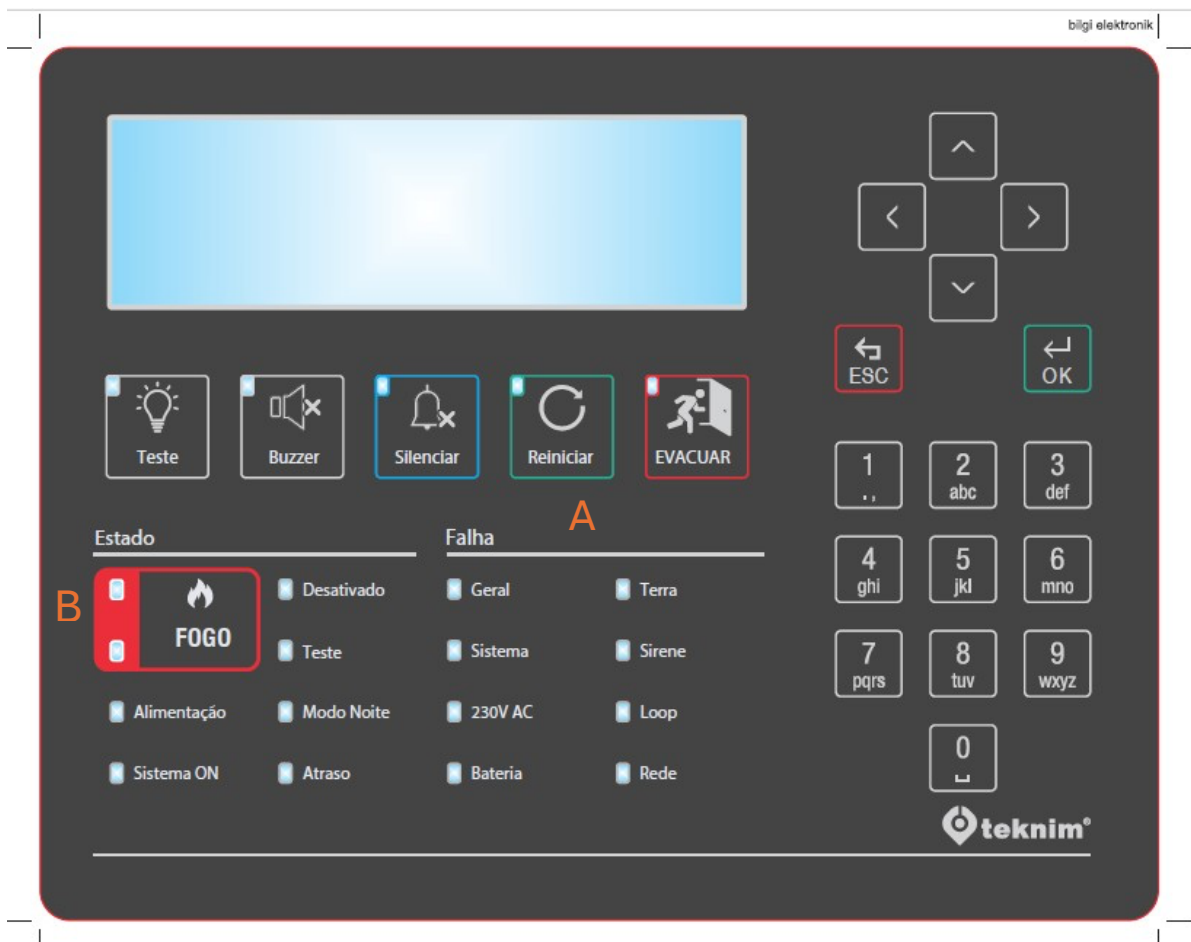

Em caso de alarme de Falha o LED “A” ficará ligado, mostrando também no Display a informação mais detalhada do dispositivo e zona que foi ativada, neste caso devemos:

1. Pressionar o Botão “Silenciar”.
2. Verificar qual o LED que está aceso.
3. Contactar o Instalador.