



BOMBA DE INCÊNDIO PROTEGIDA CONTRA INTEMPÉRIAS, DANOS MECÂNICOS, AGENTES QUÍMICOS, FOGO OU UNIDADE.

AS BOMBAS DE INCÊNDIO NÃO PODEM SER INSTALADAS EM SALAS QUE CONTEHAM QUALQUER OUTRO TIPO DE MÁQUINA OU MOTOR, EXCETO QUANDO ESTES ÚLTIMOS SE DESTINEM A SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO QUE UTILIZEM A ÁGUA COMO AGENTE DE COMBATE.

CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA INCÊNDIO:

- INSTALAR BOTOEIRA JUNTO À BOMBA DE INCÊNDIO E GUARITA
- PREVER "BY-PASS" NO SISTEMA DE BOMBAS DE HIDRANTES.
- ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA: CONSTA NA FOLHA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA.

SERÁ PREVISTA UMA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY) A FIM DE MANTER A REDE DEVIDAMENTE PRESSURIZADA E, PARA COMPENSAR PEQUENAS PERDAS DE PRESSÃO, CONFORME ITEM C.1.15 DA IT22/2019 (ANEXO C). VAZÃO MÁXIMA DE 20 L/min

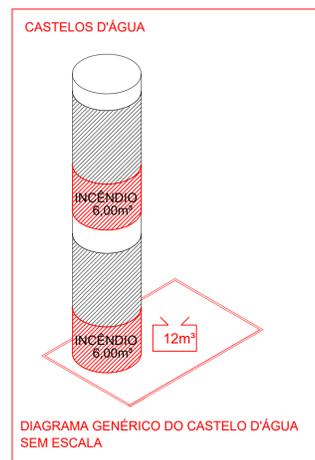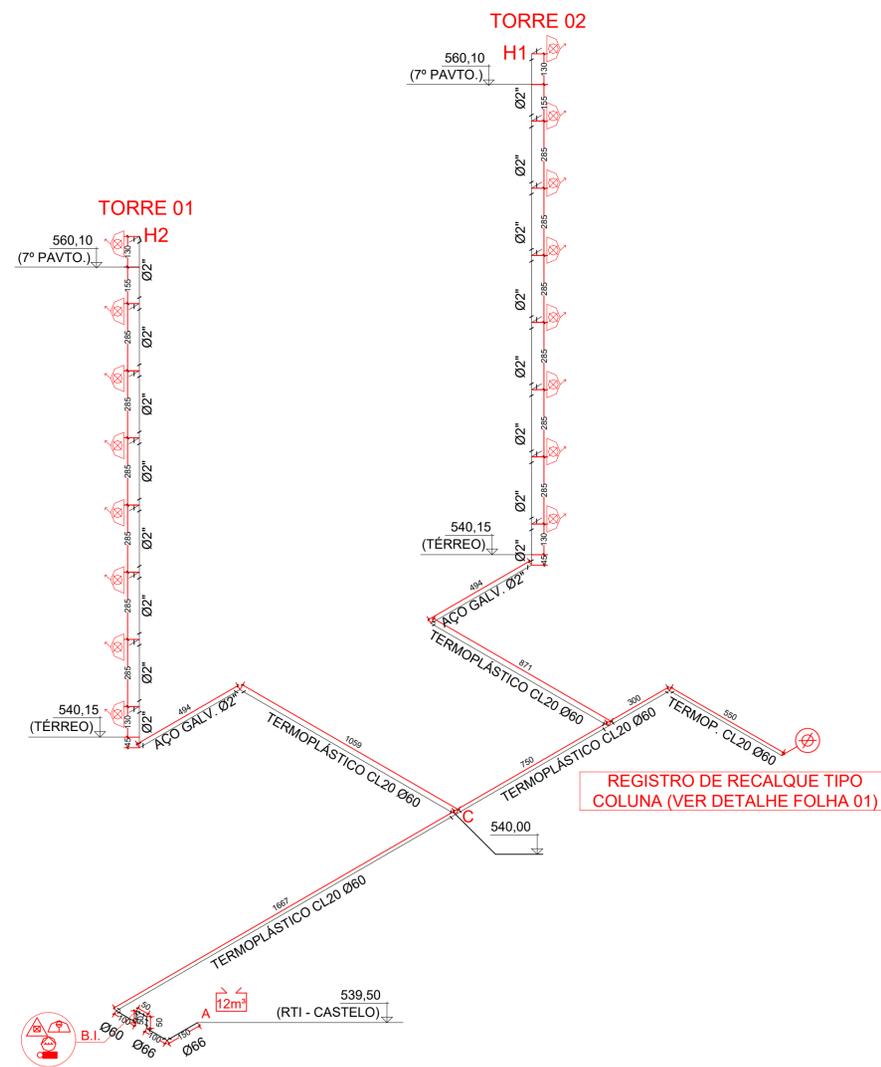

* HIDRANTES MAIS CRÍTICOS: PARA O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOI CONSIDERADO O USO SIMULTÂNEO DOS DOIS JATOS DE ÁGUA MAIS DESFAVORÁVEIS, SEGUNDO A IT-22/19. O LOCAL QUE PROPORCIONA MENOR PRESSÃO DINÂMICA NA SAÍDA DA REDE É O ÚLTIMO PAVIMENTO DA TORRE 2, DEVIDO A PERDA DE CARGA NA REDE E O CAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO.

TABELA NÍVEIS DAS TORRES

TORRES	COTAS DOS NÍVEIS
TORRE 1	540,85
TORRE 2	540,85

PROPRIETÁRIO _____

RESP.TÉCNICO *Luis Gustavo Soares Silva*

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	COORDENADOR
06	Ajuste das plantas das áreas comuns	08/12/22	Luis Gustavo Silva	Luiza Siqueira	Arthur M. Ghislandi
05	Ajuste da arquitetura de acordo com a R24	21/11/22	Luis Gustavo Silva	Leticia Pankevitz	Arthur M. Ghislandi
04	Ajuste do quadro de áreas	11/03/22	Luis Gustavo Silva	Luan Beluco	Arthur M. Ghislandi
03	Ajuste da arquitetura	03/03/22	Luis Gustavo Silva	Luan Beluco	Arthur M. Ghislandi
02	Ajuste da arquitetura	02/03/22	Luis Gustavo Silva	Luan Beluco	Arthur M. Ghislandi
01	Alterações solicitadas pela Rio Branco	02/07/21	Luis Gustavo Silva	André L. Bianchi	Arthur M. Ghislandi
00	Emissão inicial	09/06/21	Luis Gustavo Silva	André L. Bianchi	Arthur M. Ghislandi

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES - EMPREENDIMENTO

ESCALA INDICADA

OCUPAÇÃO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

LOCAL: RUA LEONEL MAESTRELLO, 54

BAIRRO: JARDIM DAS CONSTELAÇÕES

CIDADE/ESTADO: SALTO - SP

PROPRIETÁRIO: CONSTRUTORA RIO BRANCO LTDA.

RESP.TÉCNICO: ENGº LUIS GUSTAVO SOARES SILVA

CREA: 5089750211

10/10