
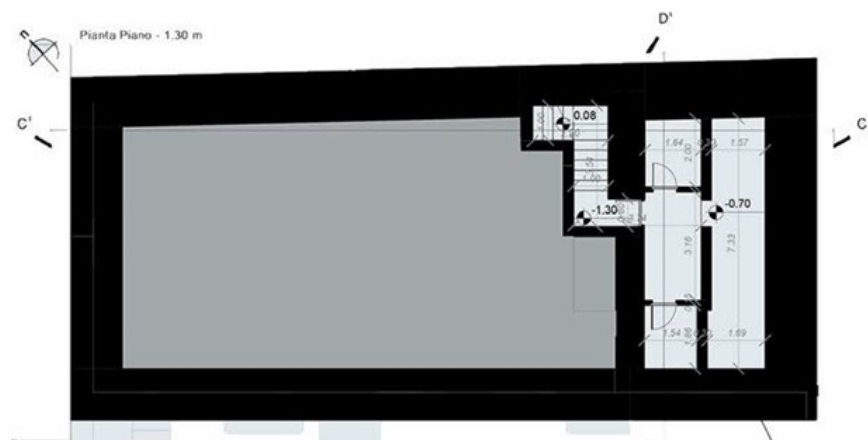
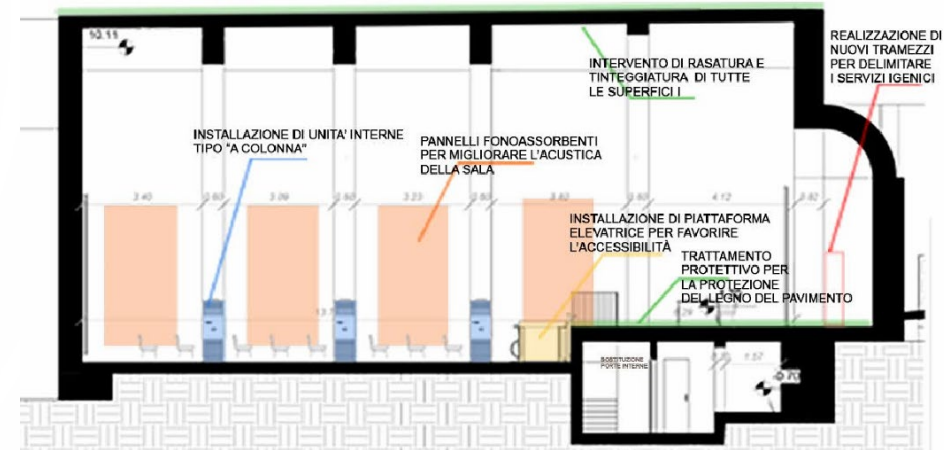
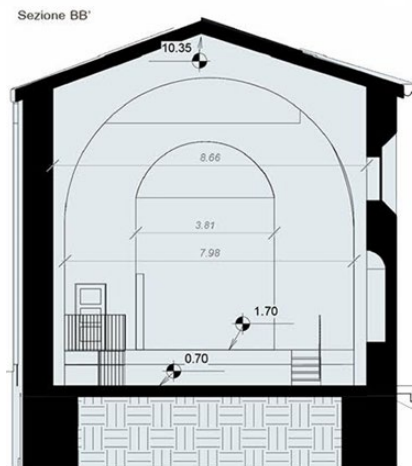


Recupero Ex Teatro S.Andrea – Comune di Terni

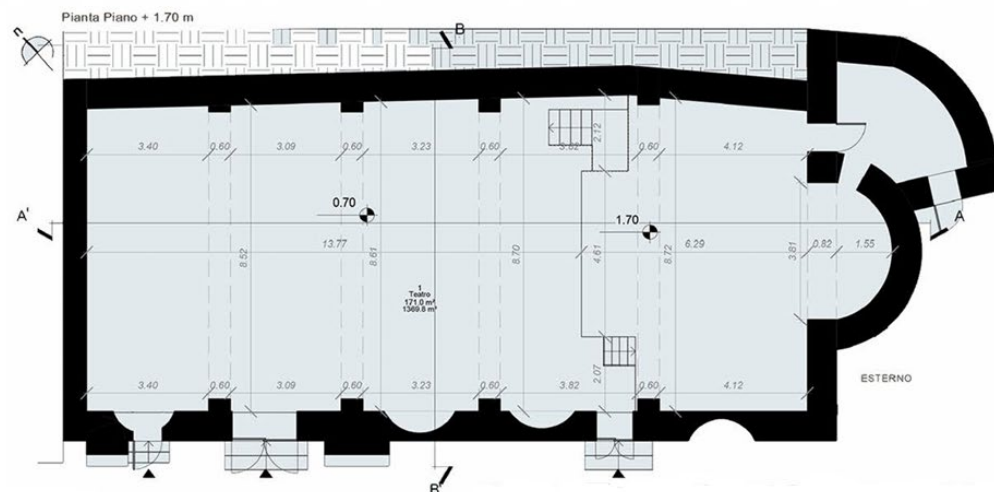

Legenda Collegamenti Elettrici
 Coll. Elettrici Esterne - Interne *
 Coll. Elettrici Comando Centralizzati
 Coll. Elettrici Unità Esterne *
 Coll. Elettrici Comando a filo

Etichetta
 Uv
 Uc
 A,B




Sezione e lunghezza cavi
 1.0 mm² to 1.5 mm² fino a 1000 m
 1.0-1.5 mm² fino a 1000 m & 2.0 mm² fino a 2000 m
 1.0 mm² to 1.5 mm² fino a 1000 m
 0.5 mm² to 2.0 mm² fino a 500 m
 Comando a filo fino a 400 m. Gruppo
 Coll. Elettrici è fino a 200 m

* 2 cavi, schermati non polarizzati
 Nota: il cablaggio elettrico deve essere conforme alle normative locali, nazionali e internazionali.

Legenda simboli
 Comando
 Consumo
 Comando a filo
 Segnale
 Tubazioni*

*Nota: Diametro tubazioni in mm

Legenda giunti
 RBM-BY105E a (x3)
 RBM-BY55E b (x2)
 RBM-BY205E c (x1)

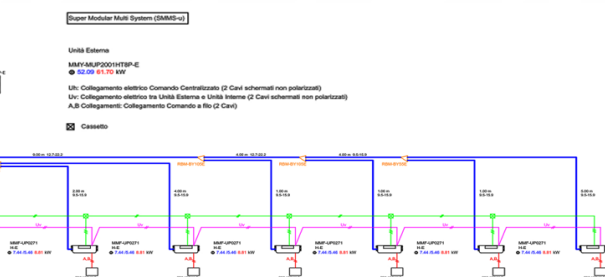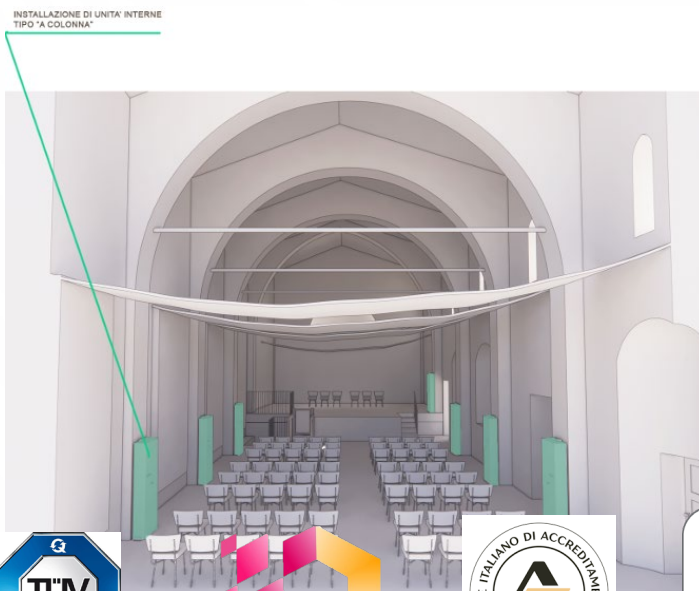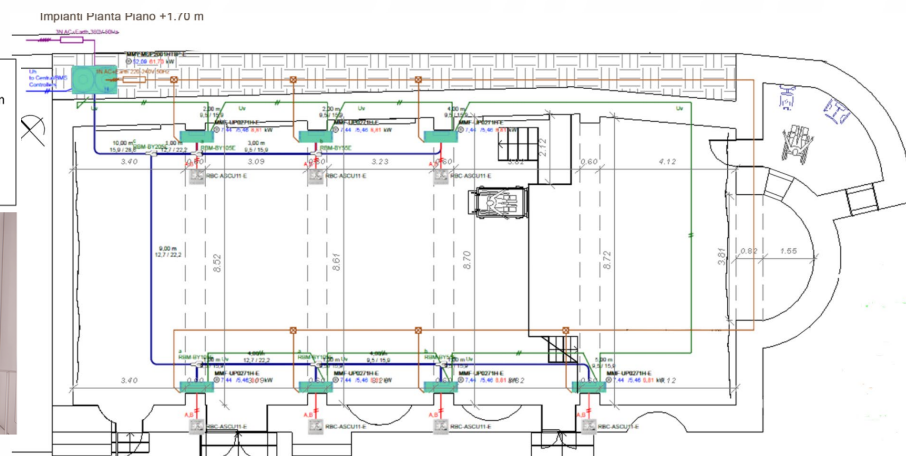

CERTIFIED
ISO 9001

