

ATTENTION!

Armaturet skal installeres af en autoriseret elektriker

/ The luminaire shall be installed by a qualified electrician

Det eksterne fleksible kabel kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, skal armaturet kasseres.


/ The external flexible cable can not be replaced. If the cable is damaged, the luminaire should be discarded.

Tænd ikke armaturet før installation er færdig

/ Do not switch on before complete installation



RAY

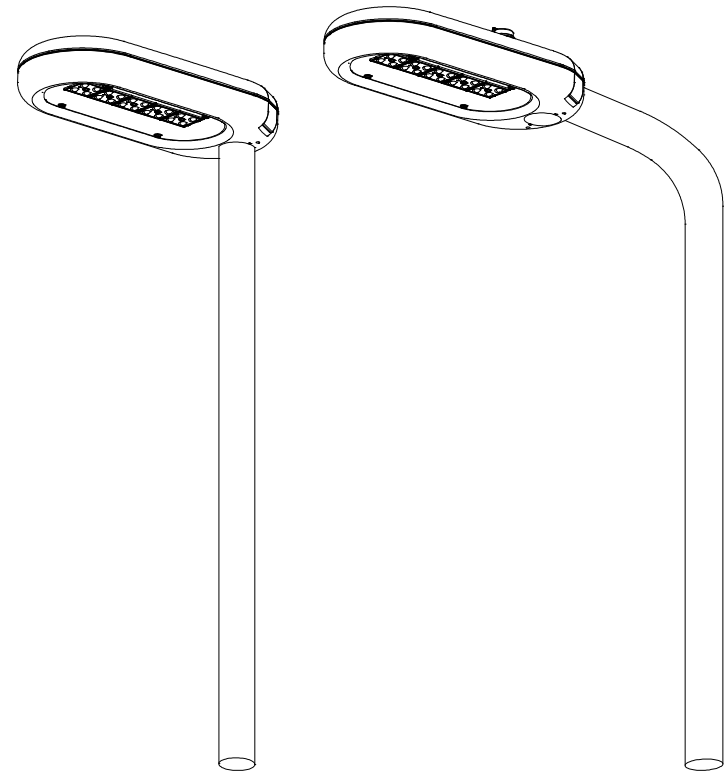


Normal Version

Zhaga Version





LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
+45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk

Målenehed mm / All measurements in mm

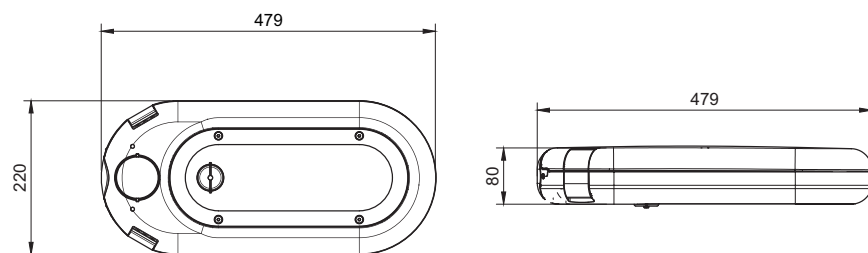

INSTALLATION FORSKELLIGE MASTER / MOUNTING ON DIFFERENT POLES

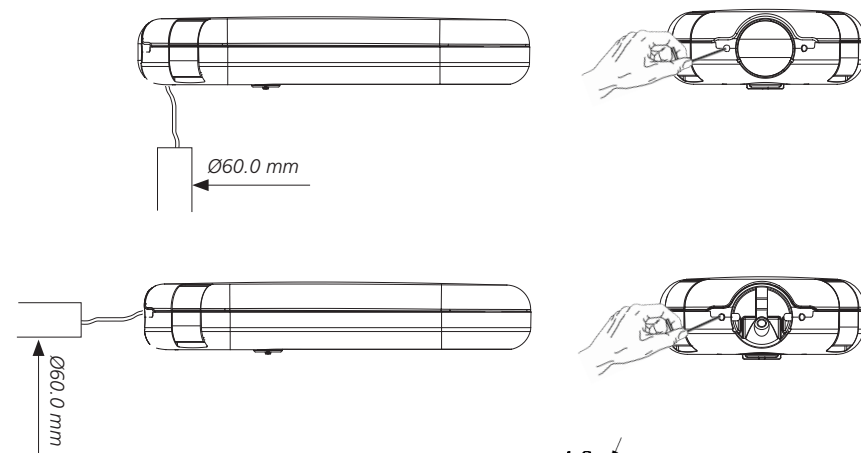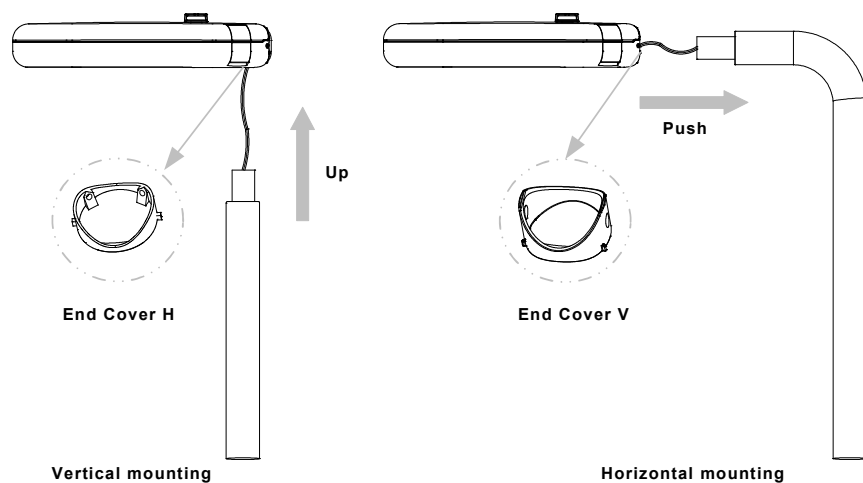

INSTALLATION Ø76

